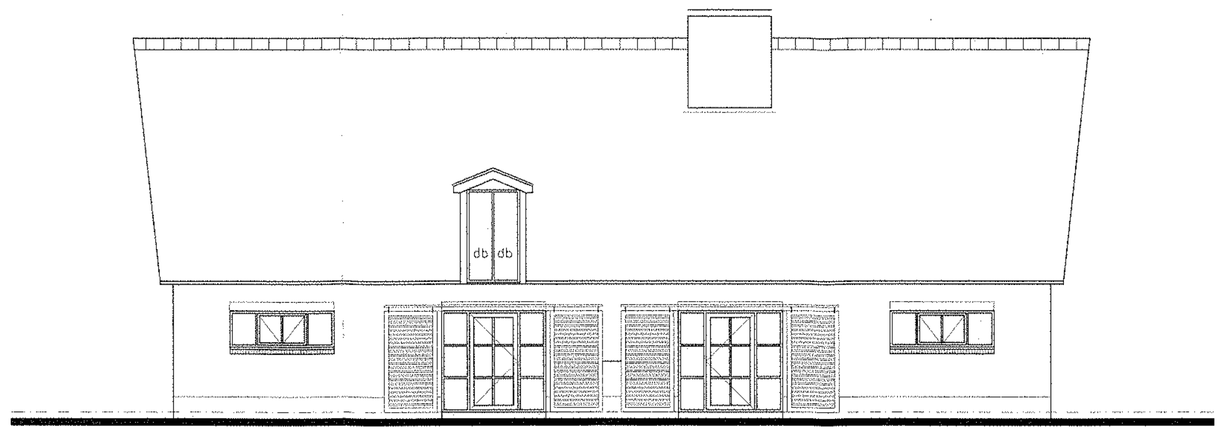

VOORGEVEL

RECHTER ZIJGEVEL

ACHTERGEVEL

LINKER ZIJGEVEL

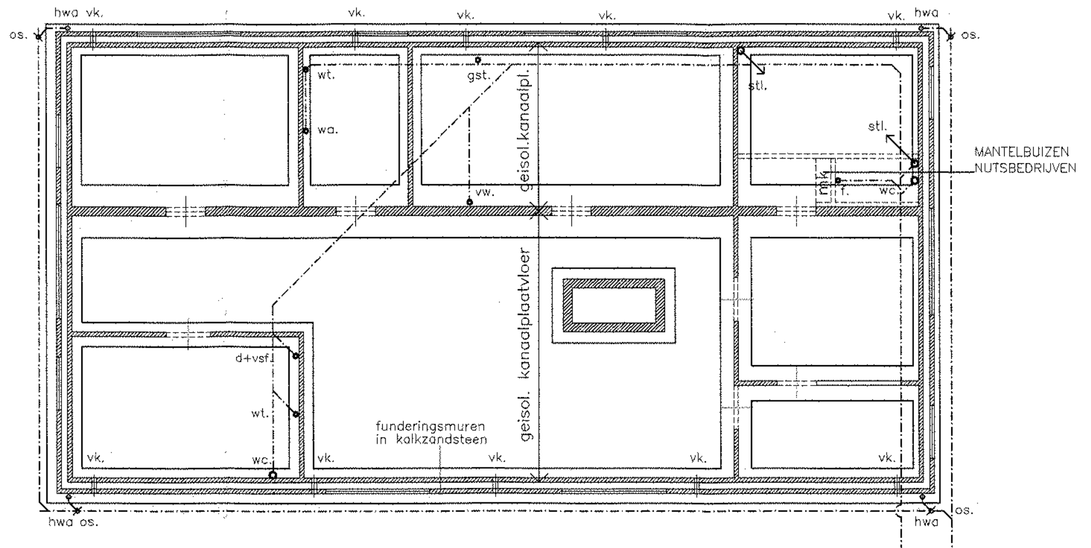

FUNDERING / RIOLERING

-FUNDERING VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR.
Draagkracht te kontroleren door bk aannemer
-riolering volgens NEN 3215
en lucht- en waterdicht volgs. Art. 3.45 BB



capaciteit volgens NEN3215
en volgs. Art. 2.75 Bouwverordening 1996

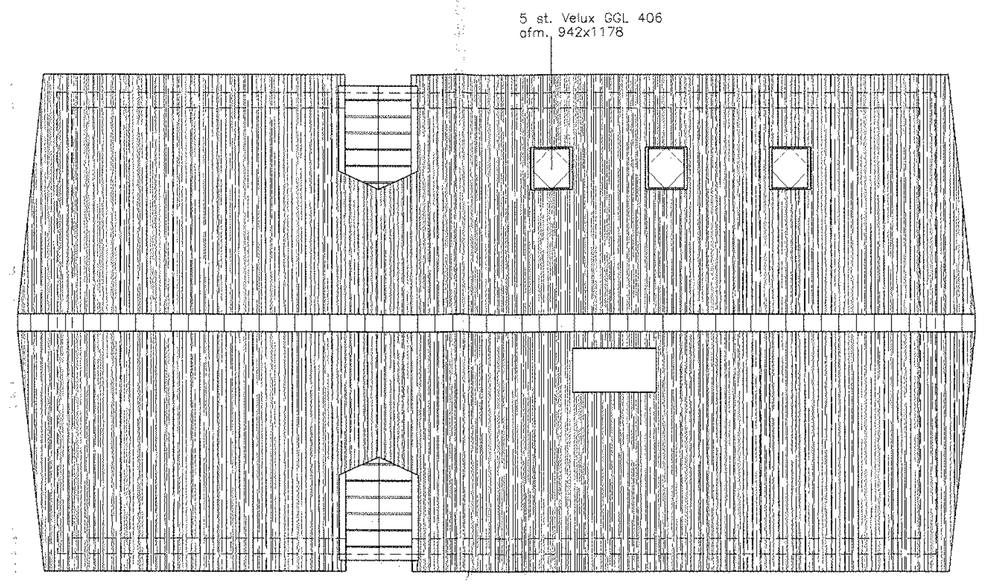

DAK

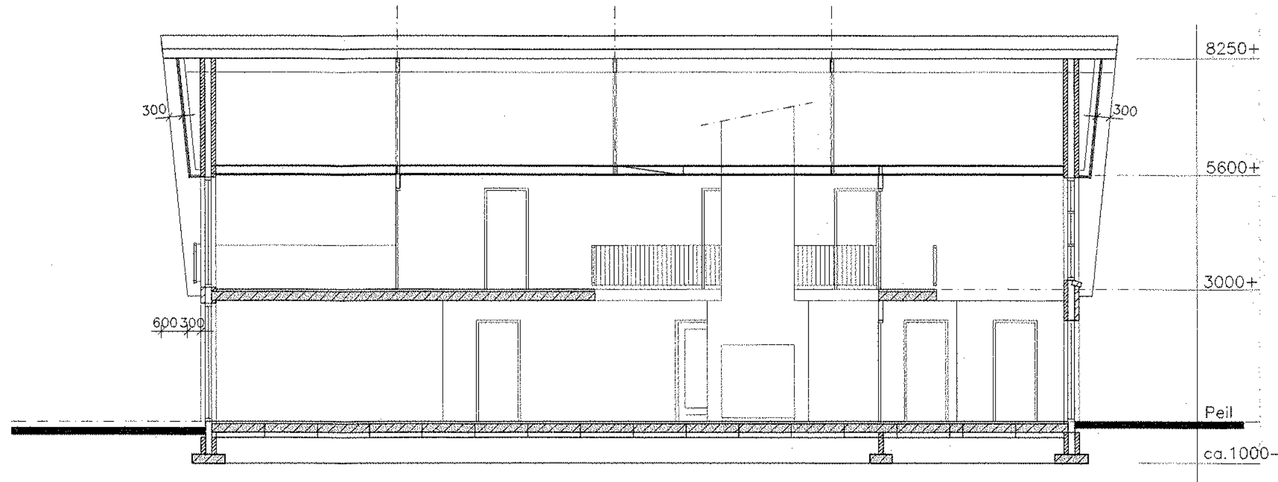

DOORSNEDE A

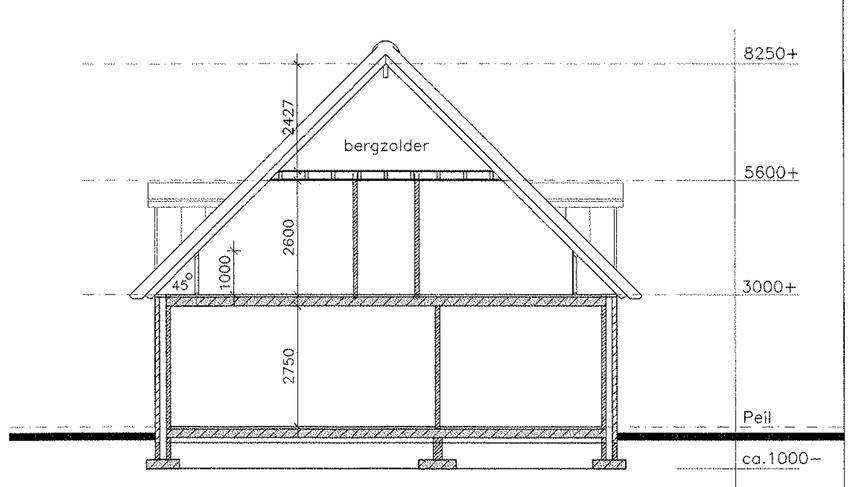

DOORSNEDE B

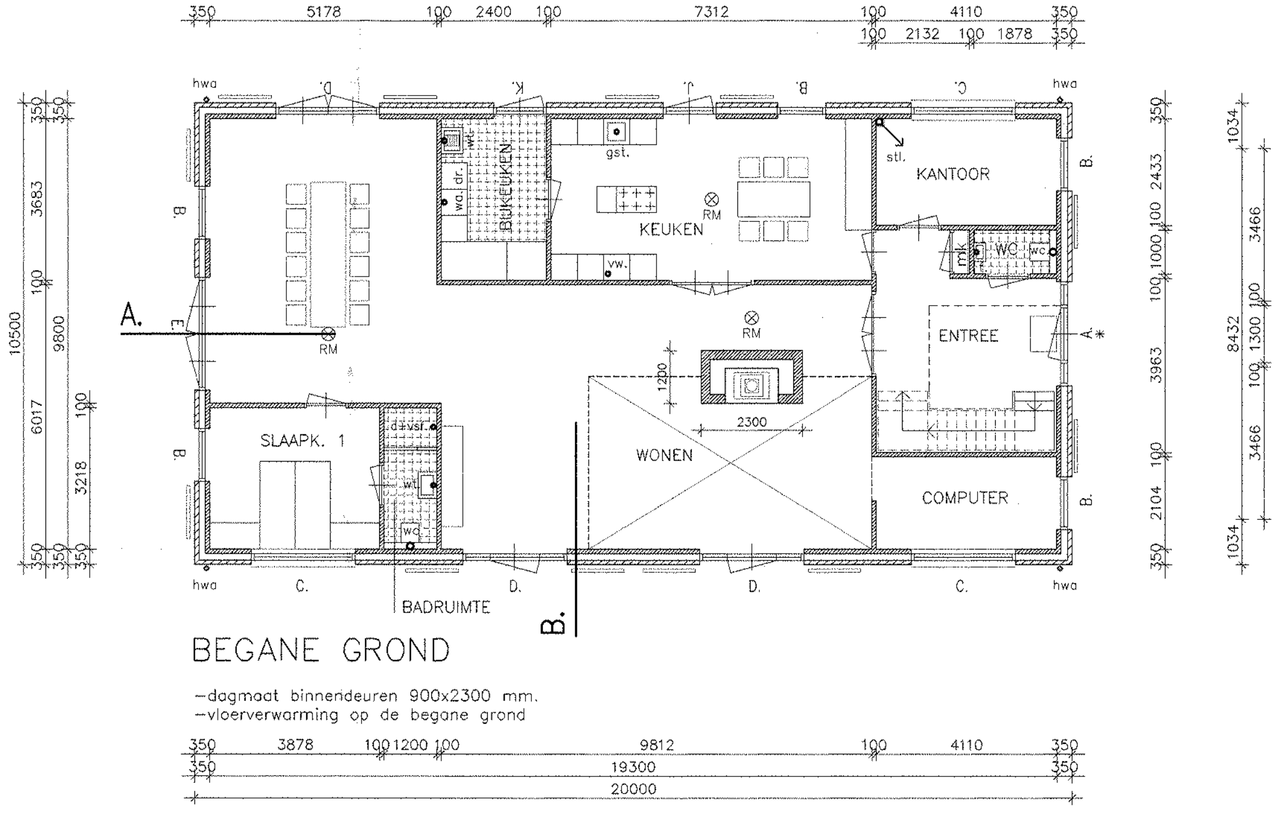

BEGANE GROND

-dagmaat binnendeuren 900x2300 mm.
-vloerverwarming op de begane grond

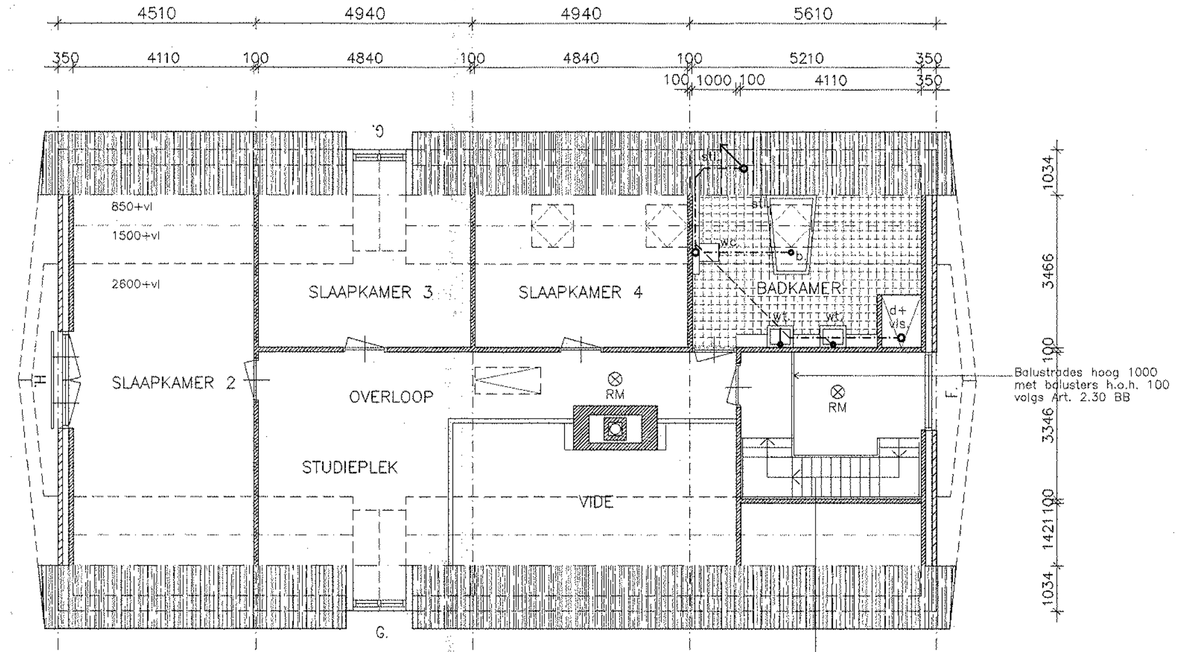

VERDIEPING

-dagmaat binnendeuren 900x2300 mm.

HOUTEN TRAP volgs. tabel 2.28a BB:
-optrede= 185
-aantrede=220
-Traprbreedte 1000
-Trapleuningen aan weerszijden
volgs. Art.2.31 BB

Balustrades hoog 1000
met balusters h.o.h. 100
volgs Art. 2.30 BB

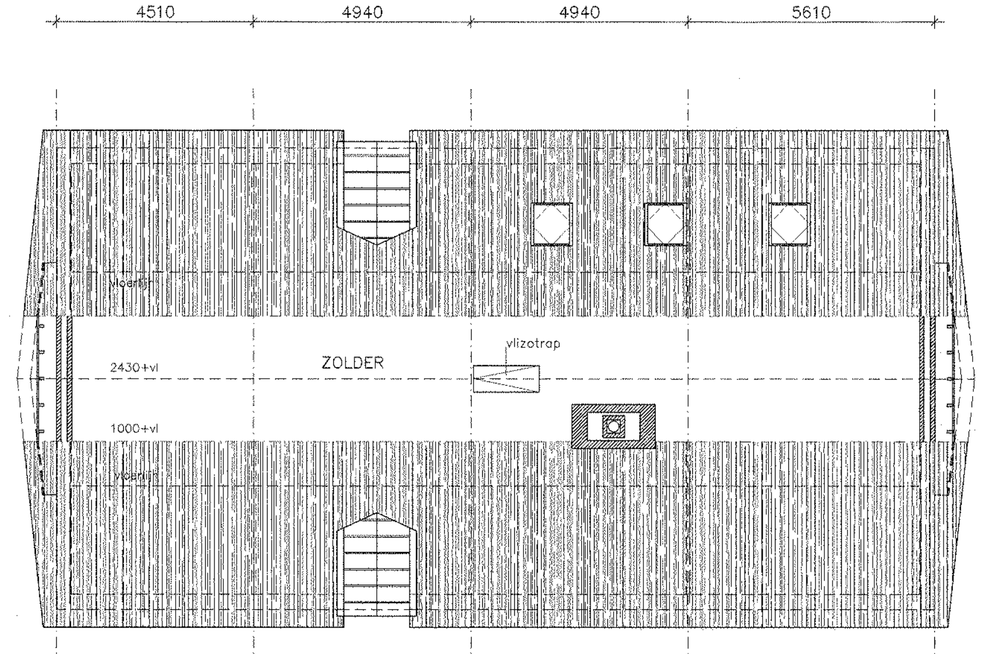

ZOLDER

-dagmaat binnendeuren 900x2300 mm.

KOZIJNSTAAT

nr.	aantal	afmeting breedte x hoogte
A	1	2370 x 2300
B	5	1200 x 2300
C	3	2370 x 850
D	3	2370 x 2300
E	1	2560 x 2680
F	1	2340 x 1790
G	2	1200 x 2100
H	1	2200 x 2500
J	1	1200 x 2300
K	1	1200 x 2300

-Hoogtemaat deurkozijnen vanaf peil
-Rekening houden met onderdorpel
door Peil i.v.m. 20 mm drempelhoogte

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders
van Sittard-Geleen d.d. 18 APR 2011
nummer: B A 2011 0 65

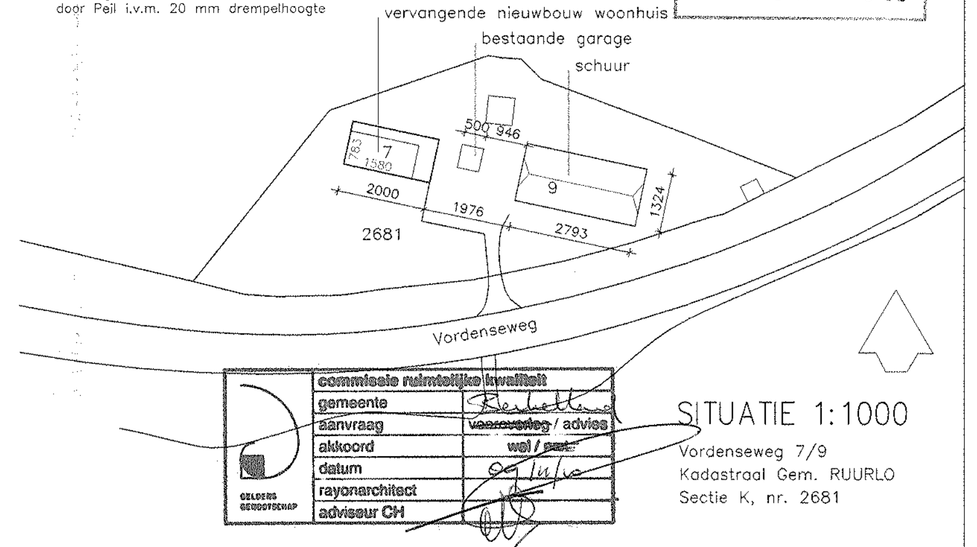

SITUATIE 1:1000

Vordenseweg 7/9
Kadastraal Gem. RUURLO
Sectie K, nr. 2681

KLEUREN EN MATERIALEN:

metselwerk	:rode baksteen, als schuur
plint	:idem, met donkerdere voeg
kozijnen en ramen	:smal gedetail. hout, anraciet kleurig
ramen en deuren	:smal gedetail. hout, anraciet kleurig
vensters	:cedar louvre-luiken
raamdorpels	:schuine koprol van baksteen
dakbedekking	:donkergrijze keramische pan, als schuur
dakuitbouw	:zinken roevendak + zinken zijwangen
dakgoot	:halfronde zinken goot

EP-MAATREGELEN

Rc-waarden:	
-gevel	3,50 m2K/W
-hellend dak	3,50 m2K/W
-vlak dak	3,00 m2K/W
-begane grondvloer	3,00 m2K/W
U-waarden:	
-glas	1,20 W/m2K
-kozijn	2,40 W/m2K
-dichte deuren	2,00 W/m2K

*	lichtpunt / inbouwdoos (centraaldoos)
⇐	losse aansluitdoos (algemeen)
PTT.	aansluiting telefoon
CAI.	aansluiting centrale antenne
TH.	aansluiting thermostaat
F.	electrisch koken
st.	standleiding ⌀ 110
b.	bad ⌀ 75
d.	douche ⌀ 50
f.	fonteintje ⌀ 40
g.st.	gootsteen ⌀ 75
s.p.	schrobput ⌀ 75

w.t.	wastafel ⌀ 50
w.c.	watercloset -30 dB, ⌀ 110
h.w.a.	hemelwaterafvoer ⌀ 80, in zink volgens NEN 3215 en NPR 3216
w.a.	wasmachine ⌀ 75
v.w.	vaatwasmachine ⌀ 75
m.v.	mechanische aan- en afvoerventilatie. Brink Renovent HR, of gelijkwaardig, l=0,363A, e=0,568
dr.	condenswasdroger
o.stl.	ontluchting standleiding, aansluiten op dakafvoer.
CV.	centrale verwarming d.m.v. vloerverwarming op b.g, en radiatoren op HR-kombitoestel (HR 107).
m.k.	meterkast, volgens voorschriften plaatselijke nutsbedrijven
vk	vloerventilatiekoker
db	doorvalbeveiliging

buitenmuren in antracietkl. strengpersbaksteen, waalformaat
dragende binnenmuren en binnenspouwmuren in baksteen snelbouwstenen, dik=100
binnenmuren in keramische baksteen snelbouwstenen, dik=70

- metaalkonstrukties die in aanraking komen met de buitenspouwmuren en buitenlucht verzinken
- muisdichte stootvoegroosters en kruipruimteventilatieroosters toepassen
- hang- en sluitwerk volgens eisen Politiekeurmerk

GELUIDSWERENDE VOORZIENINGEN
-Geluidswerende voorzieningen volgens Rapport nr. 10-243 adviesburo van de Boom

INBRAAKWERENDHEID
-kozijnen, glas, deuren en deuren uitvoeren volgens weerstandsklasse 2 (NEN 5096)

BRANDPREVENTIE
⊗ gekoppelde niet-ioniserende rookmelder
RM aangesloten op het lichtnet volgens NEN 2555

BOUW WOONHUIS FAM. S. COERTS

schaal:	1 : 100
formaat:	570x817
datum:	23-4-'08
gewijzigd:	C.1-12-08
	A.11-6-08 D.18-12-08
	B.23-10-08 E.14-10-10
werknr.:	blad 1.
filename:	COERTS.dwg

opdrachtgever:
FAM. S. COERTS
VORDENSEWEG 7
7261 LZ RUURLO
tel.: 06-52027923 E.: s.coerts@svo.nl

ARCHITECTENBURO IR. A.H.M. ARINK
Hessenweg 1-B
7261 NM Ruurlo
E.: arink@planet.nl
tel.: 0573-452823 fax: 0573-454524 mob:06-13367145

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd volgens de SR 1997 (Standaardvoorwaarden 1997 rechts-verhouding opdrachtgever - architect, uitgegeven door de Bond van Nederlandse Architecten BNA).